


本田小学校（4年生）水質調査結果

調査日 2009. 10. 15
 天気 晴れ
 時間帯 午前 (9:00~)

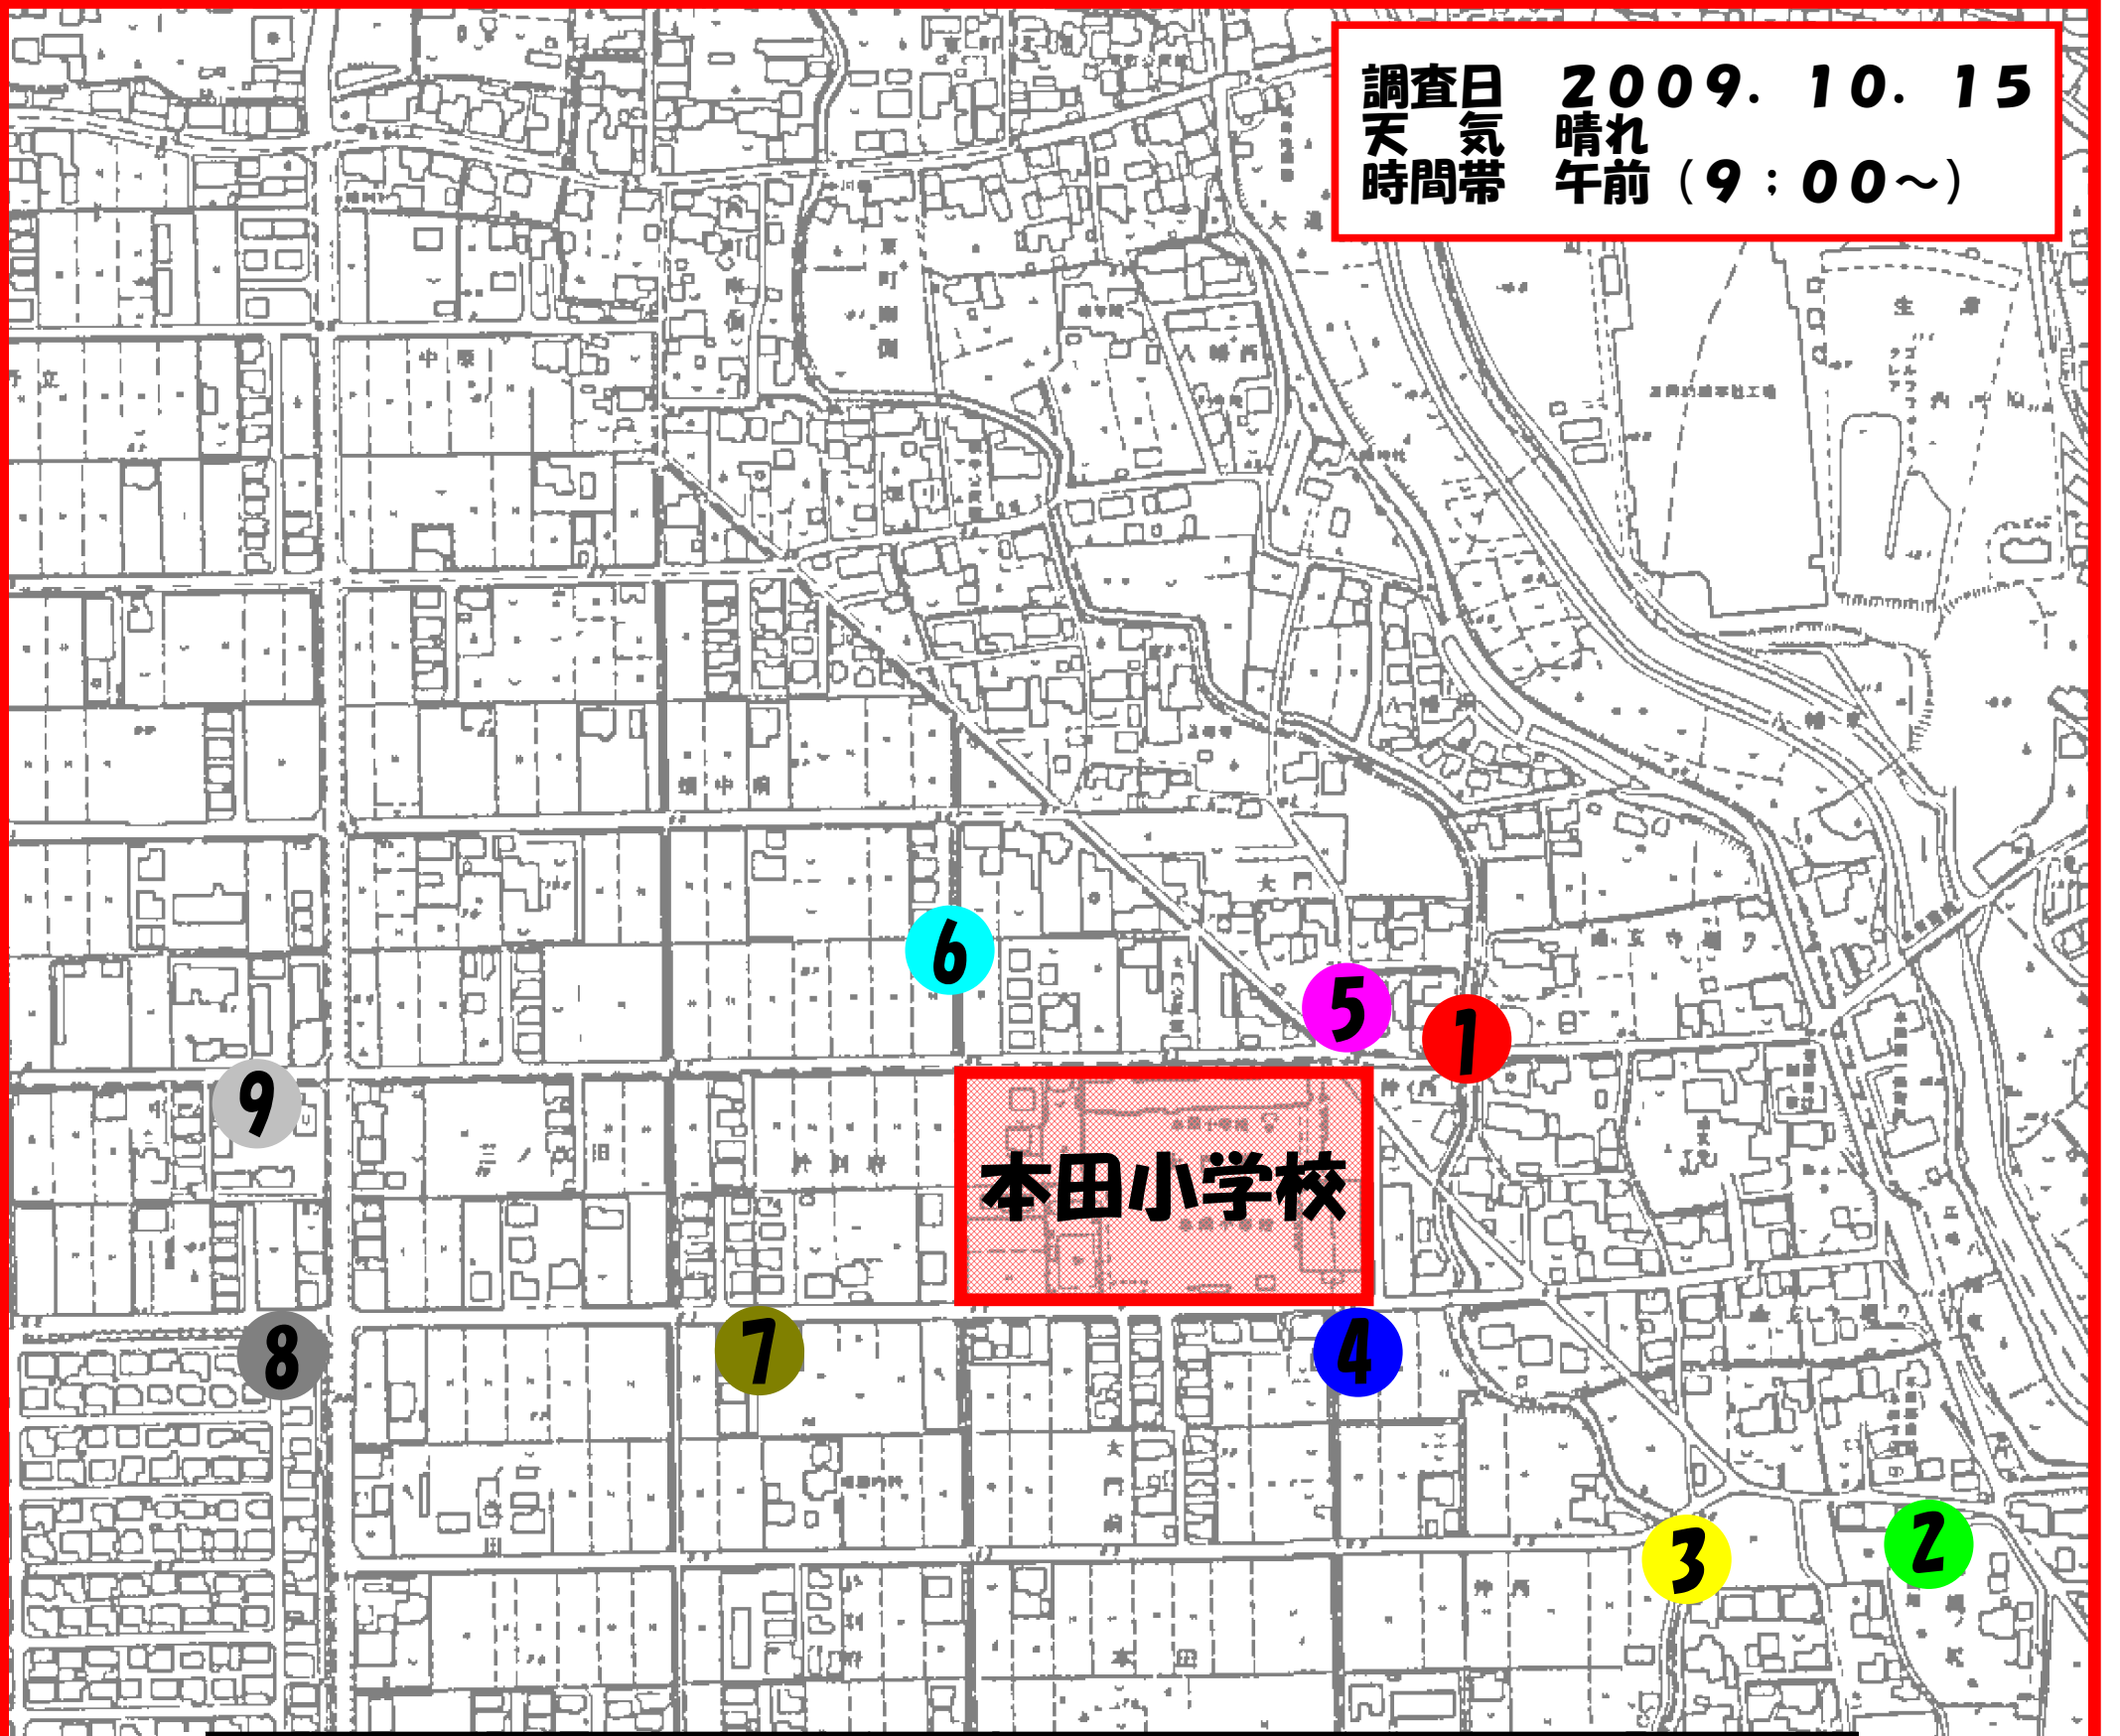

本田小学校 水質調査結果

番号	場所	COD値	BOD換算値	PH
1	中川（上流）	4~7	2~5	6.5~7.0
2	庄屋の池	8以上	5以上	7.0~7.5
3	中川（下流）	6~8	4~5	7.0
4	体育館南の排水路	8以上	5以上	7.5
5	学校西の排水路	8以上	5以上	7.5
6	学校北の排水路	8以上	5以上	9.5
7	学校近くの用水路	8以上	5以上	8.0
8	団地の用水路	8以上	5以上	9.0
9	スーパー前の用水路	8以上	5以上	9.0